


## Laço PLástico de Topo

Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.

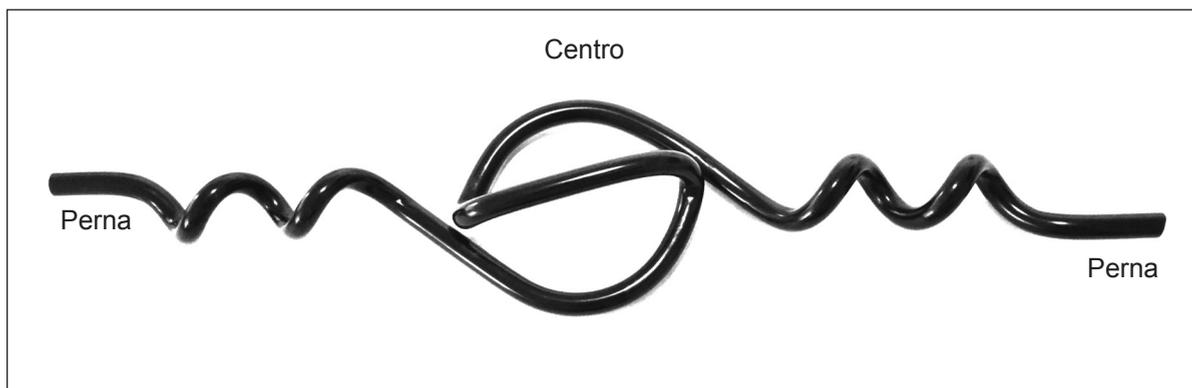


Laço PLástico de Topo


**ATENÇÃO:** Os Laços Plásticos de Topo são indicados para uso em condutores com cobertura protetora. Baseado em experiências de campo esses Laços podem ser usados em linhas de até 15 kV, cujo projeto elétrico tenha sido feito considerando o uso de cabos cobertos e laços plásticos.



1. Posicione o centro do Laço Plástico de Topo sobre o centro do isolador, com ambas as pernas paralelas ao condutor.

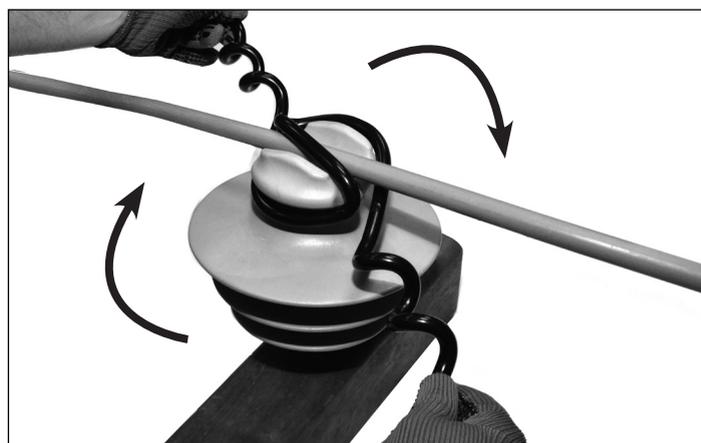

2. Segure o Laço com as duas mãos conforme mostrado. Pressione levemente para baixo e gire no sentido horário de tal maneira que ambas as pernas passem por baixo do condutor.

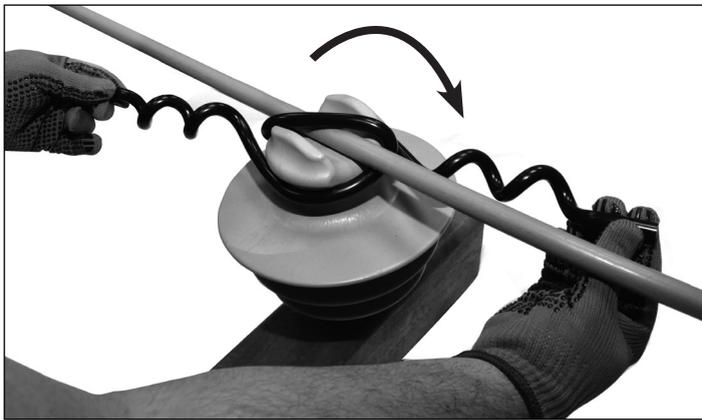

**3.** Continue girando o Laço Plástico no sentido horário em torno e abaixo do pescoço do isolador até que as pernas do Laço estejam novamente paralelas ao condutor. Neste ponto o Laço se encaixará no pescoço do isolador.



**4.** Inicie a aplicação de uma das pernas do Laço conforme mostrado.



**5.** Aplique a outra perna do Laço. Pressione levemente com o polegar as pontas do Laço para terminar a aplicação sobre o condutor.



**6.** Aplicação concluída do Laço Plástico de Topo.

## CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual de instalação não foi elaborado para substituir as normas de construção ou de segurança de nenhuma companhia. Ele é fornecido somente para ilustrar um método de instalação que seja seguro para o pessoal. O não seguimento deste procedimento poderá resultar em danos corporais.

Quando se realizarem trabalhos em área de linhas energizadas, deve-se ter muito cuidado para evitar o contato acidental com as mesmas.

Para obter um serviço adequado e conseguir o nível necessário de garantia do pessoal, assegure-se de escolher o produto correto antes de sua instalação no campo.

Este produto deve ser instalado somente por pessoas devidamente qualificadas e que estejam completamente familiarizadas e capacitadas para isto.



**PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.**

Av. Tenente Marques, 1112 - E. M. Cajamar (Polvilho)

CEP 07790-260 - Cajamar - SP - Brasil

Tel. (11) 4448-8000 - Fax (11) 4448-8080

E-mail: [plp@plp.com.br](mailto:plp@plp.com.br) - [www.plp.com.br](http://www.plp.com.br)